

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а  
тел. (044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61  
[www.vodokanal.kiev.ua](http://www.vodokanal.kiev.ua)

р/р 26006001028904 в ПАТ «КБ «Хрещатик» м. Київ  
Київське регіональне відділення ПАТ «КБ «Хрещатик»  
Код банку (МФО) 300670. ЄДРПОУ 26112475.

**ПрАТ "Вікторія"**

**№ 8149 від 11.04.2012**

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 8149**  
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: вул. М. Василенка, 2
2. Назва: "Будівництво та експлуатація багатофункціонального комплексу з паркінгом"
3. Кількість води 288,86 м<sup>3</sup>/добу 17,0 л/сек, додатково 258,62 м<sup>3</sup>/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби 208,78 м<sup>3</sup>/добу, на виробничі потреби 66,62 (кафе, басейн) м<sup>3</sup>/добу, на полив 13,46 м<sup>3</sup>/добу.
4. На пожежогашіння: внутрішнє 10,0 л/сек., зовнішнє 35,0 л/сек., автоматичне 9,6 л/сек.
5. Водопостачання та пожежогашіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=300 по вул. М. Василенка при умові перекладки існуючого водопровідного вводу та прокладки другого водопровідного вводу на об'єкт.  
Виконати перекладку водопровідної мережі Д=150мм на Д=300мм по пров. Виборзькому від вул. Василенка до водопровідної мережі в районі будівлі №2 по пров. Виборзькому.
6. Тиск в місті підключення від 2,0 до 4,5 атм.
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі. При наявності погодженого проекту (на стадії "Р", або "РД") термін дії технічних умов не подовжується.
9. Підключення на відпуск води споживачу ПАТ „АК “Київводоканал” дозволяє тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим департаментом.

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

11. Місце установки водолічильника, його тип та розмір погодити з Розрахунковим департаментом.

12. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.


13. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК „Київводоканал”.

14. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на погодження в Управління видачі технічних умов та погодження проектною документації ПАТ „АК „Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А.

**Дні прийому:** вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Перший заступник генерального  
директора




В.Задорожній

Заступник генерального директор –  
директор Департаменту експлуатації  
водопровідного господарства



В.Дараган

Заступник генерального директора –  
директор Розрахункового департаменту

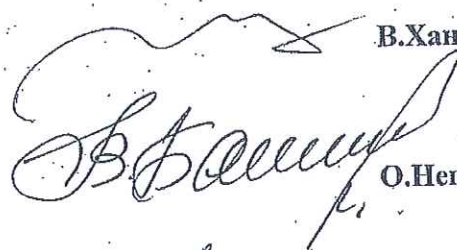

В.Ханкевич

Начальник Управління видачі ТУ та  
погодження проектною документації  
Департаменту управління виробництвом

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ  
та погодження проектною документації  
Департаменту управління виробництвом



О.Пунда